


平成 21 年度役場の事務事業等により排出される温室効果ガス排出量

平成 21 年度の総排出量（計画の範囲内の施設等）は、1,363.0t-CO₂ であり、基準年から約 1.7%の増加となった。

ただし、基準年（H19）の温室効果ガス算定時に未設置であった施設【地域交流センター39.2 t-CO₂、こども交流館 5.6 t-CO₂】を除く総排出量は、1,318.2 t-CO₂ であり、1.6%の削減となっている。

	t-CO ₂			
	車両	機械等	電気	総排出量
基準値(H19)	60.6	162.3	1,116.7	1,339.7
H21実績	54.2	150.7	1,158.1	1,363.0
目標値(H25)	58.8	157.5	1,083.2	1,299.5

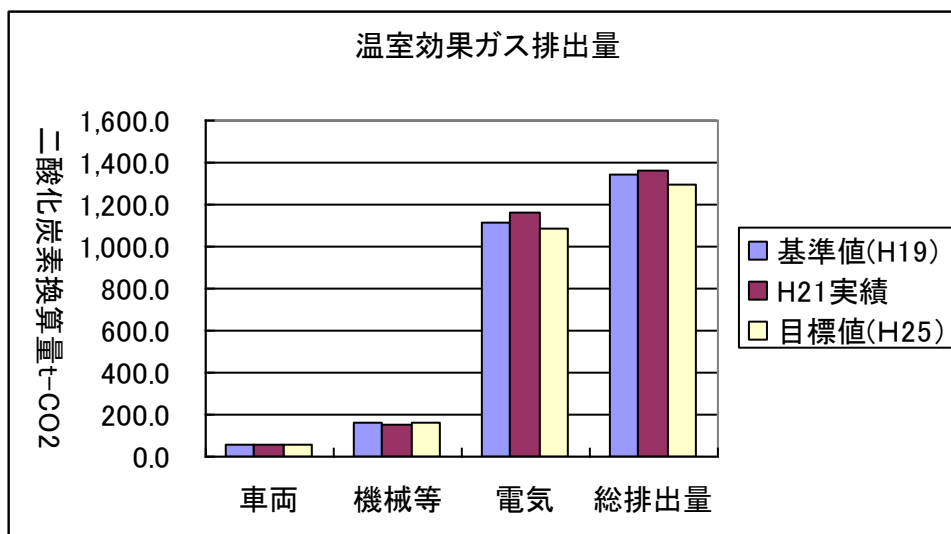

* 算定ガスを CO₂ 換算